
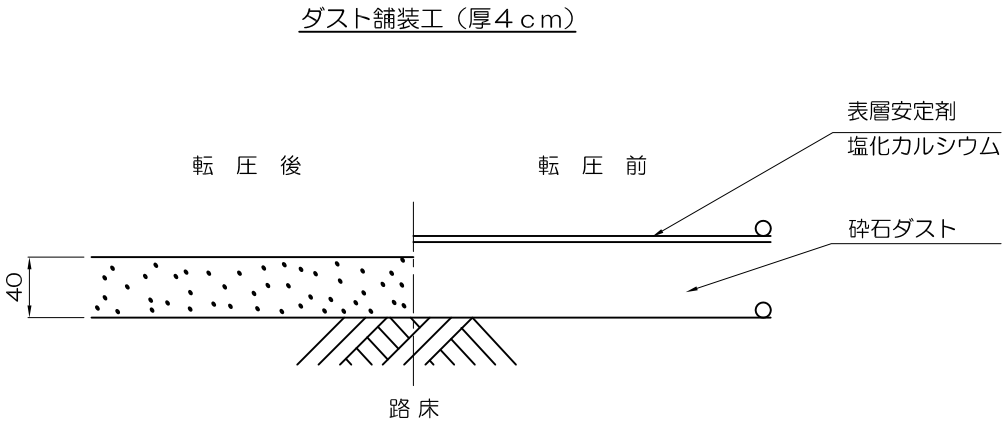


大 分 類	中 分 類	小 分 類	変 数	作 成 年 度
7000	E H	D H I・II	な し	H. 元
公園施設工	園路広場	ダスト舗装 I・II	な し	S=1/5 (S=1/7.5)

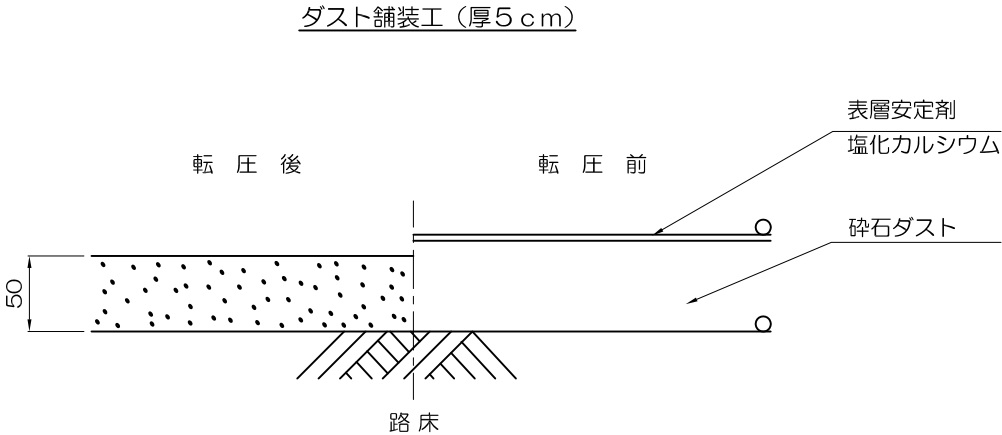

（備 考）1. 路盤は必要に応じ別途計上する。
2. O印は転圧を示す。

材 料 表


（1.0m² 当り）

品 名	形 状 寸 法	単位	数 量	摘 要
碎 石 ダ ス ト		m ³	4.9	仕上厚4cm
			6.1	仕上厚5cm
塩化カルシウム	又は同等品	k g	100.0	表層締固め用
振 動 ロ ー ラ	2.5～2.8t自走式	時	1.0	転圧5回


木 柵 A

大 分 類	中 分 類	小 分 類	変 数	作 成 年 度
7000	KS	MS	柱間	R. 5
公園施設工	管理施設	木柵A	柱間=1500	S=1/30

立 面 図
S=1/40

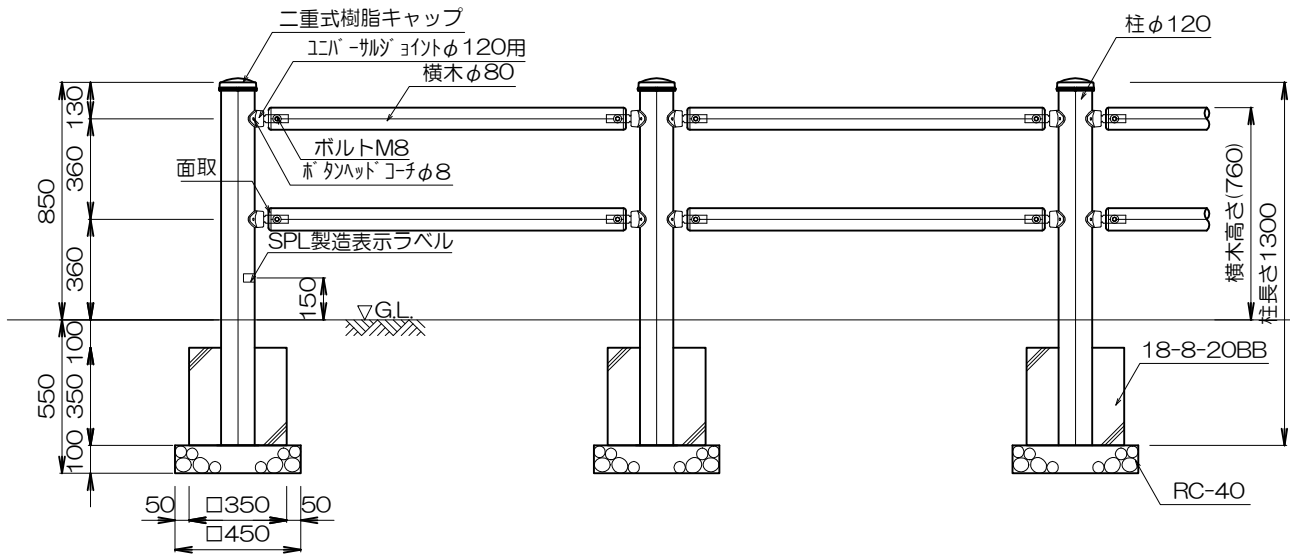


断 面 図
S=1/40


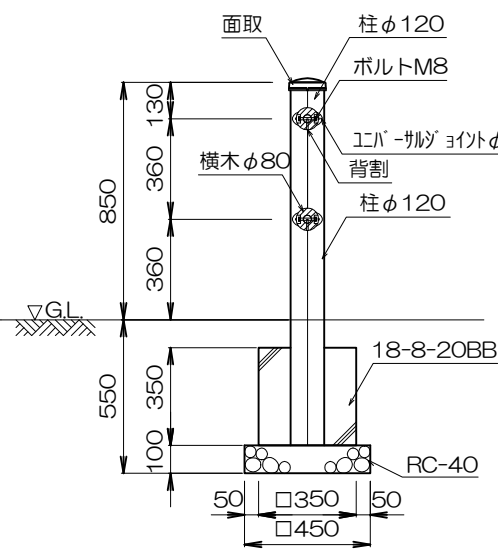


- (注) 1. 木材は杉材（丸太材は0-刈-加工）を使用する。
2. 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。
3. 木材は全て加工後、AZNA系木材保存剤を加圧注入処理する。
4. 加圧注入方法はJIS A 9002による。
5. 木材の見え掛り部は面取を行なう。
6. 柱、横木は背割を行なう。深さは、図示無き限り、木材の1/2までとする。
7. 木材の見え掛り部は撥水性木材表面保護塗料塗装とする。
8. 柱の地際部は上下10cmの範囲にアソール・ピレスロイド様化合物を成分とする、表面処理用木材保存剤塗布とする。
9. ボルトは溶融亜鉛めっきとする。
10. ボタンヘッドコーチ、木ねじ類はステンレスとする。
11. 見え掛り（木材表面）のボルト、ユニバーサルジョイントは図示無き限り座堀内に納める。
12. ユニバーサルジョイントは、ダクタイル鋳鉄製とし、表面処理は電気亜鉛メッキ・エポキシポリエステル粉体樹脂焼付け塗装とする。
13. 二重式樹脂キャップはポリプロピレン樹脂製（コゲ茶）とする。
14. 製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。
15. 本製品は（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。
16. 本製品は（一社）日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。
17. SPL製造表示ラベルの表示を行う（1ヶ所）。
18. 製品の特性上、横木部材に緩みが生じる場合がありますが、使用上問題ありません。
19. 設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。

平 面 図
S=1/40

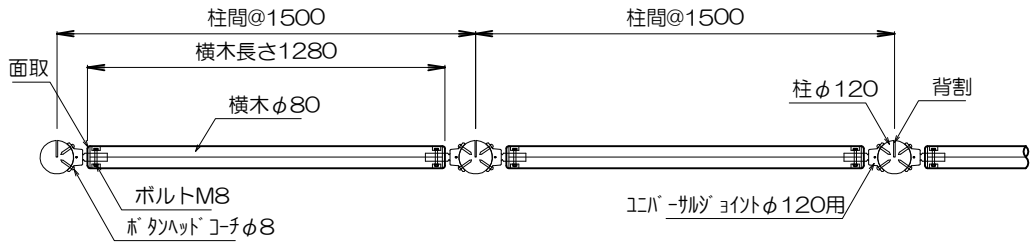

基 礎 伏 図
S=1/40

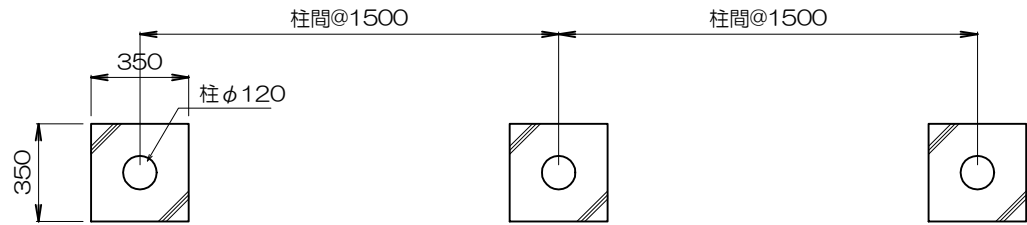


材 料 表


3.0m当り			
品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位
柱	スギφ120×1300 二重式樹脂キャップ付	3	本
横 木	スギφ80×1280 ユニバーサルジョイント付	4	本
コンクリート	18-8-20BB	0.129	m ³
型 枠		1.47	m ²
再生クラッシュラン	RC40	0.06	m ³

木 柵 B


立面図
S=1/40

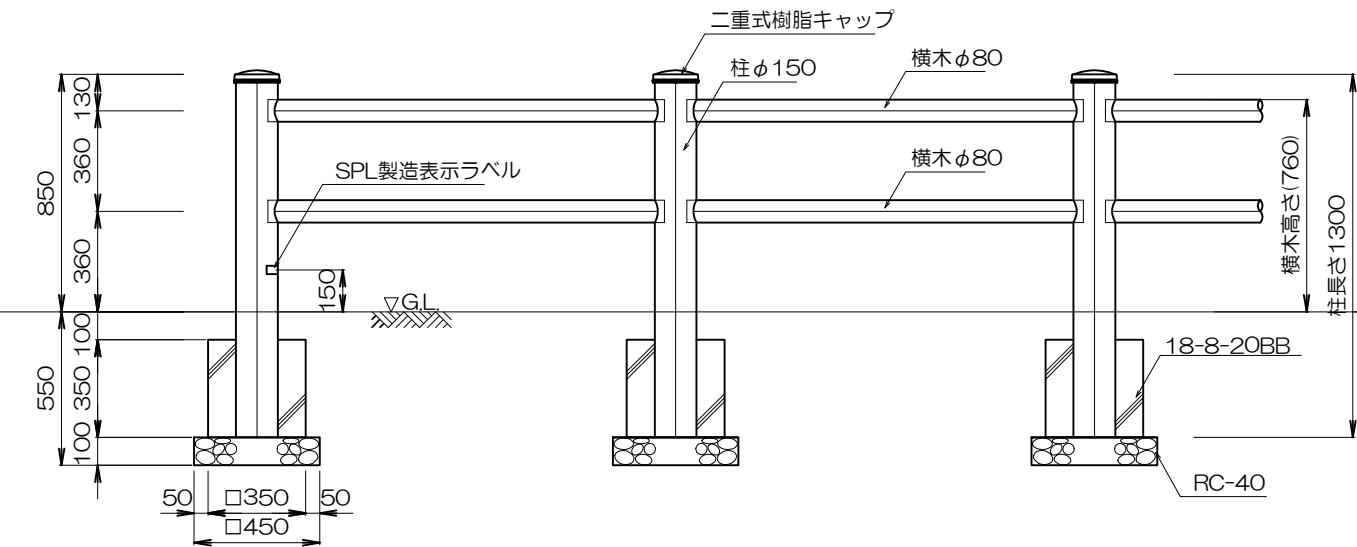


断面図
S=1/40

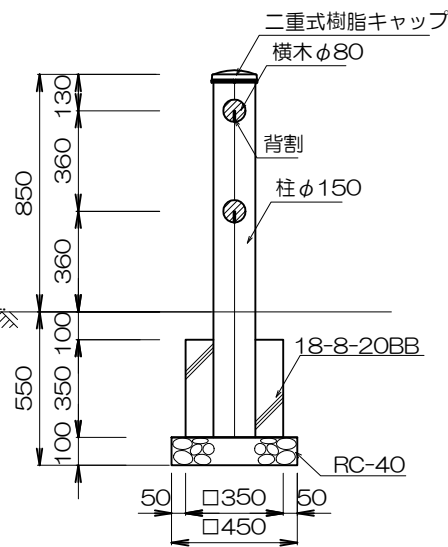

平面図
S=1/50

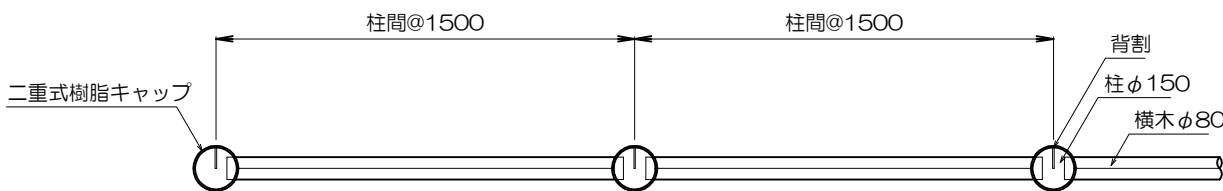

基礎伏図
S=1/40

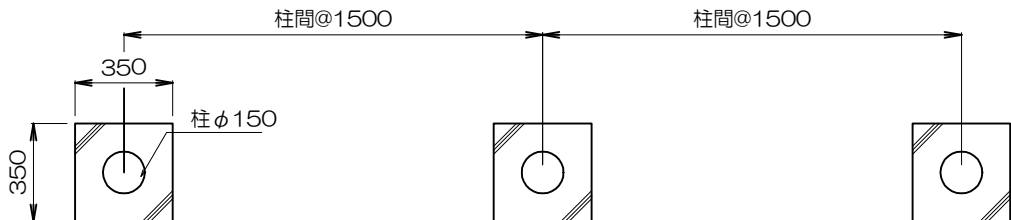

- (注) 1. 木材は杉材（丸太材は0-列-加工）を使用する。
2. 木材は薬剤注入に適するように天然、又は人工乾燥処理を行う。
3. 木材は全て加工後、AZNA系木材保存剤を加圧注入処理する。
4. 加圧注入方法はJIS A 9002による。
5. 木材の見え掛り部は面取を行なう。
6. 柱、横木は背割を行なう。深さは、図示無き限り、木材の1/2までとする。
7. 木材の見え掛り部は撥水性木材表面保護塗料塗装とする。
8. 柱の地際部は上下10cmの範囲にアソール・ビレスロイド様化合物を成分とする、表面処理用木材保存剤塗布とする。
9. 木ねじ類はステンレスとする。
10. 二重式樹脂キャップはポリプロピレン樹脂製（コゲ茶）とする。
11. 製品保証は2年、木部の腐朽に関しては5年の保証とする。
12. 本製品は（一社）日本公園施設業協会の総合賠償責任保険加入品とする。
13. 本製品は（一社）日本公園施設業協会のSP表示認定企業にて製作する。
14. SPL製造表示ラベルの表示を行う（1ヶ所）。
15. 設計条件や商品改良によって図面を変更する場合があります。

材 料 表

3.0m当り			
品 名	形 状 寸 法	数 量	単 位
柱	スギφ150×1300 二重式樹脂キャップ付	3	本
横 木	スギφ80×1350+挿込部	4	本
コンクリート	18-8-20BB	0.129	m ³
型 枠		1.47	m ²
再生クラッシュラン	RC40	0.06	m ³